




ROZVADĚČ R studna

3+N,PE stř, 50Hz, 230/400V, TN-S

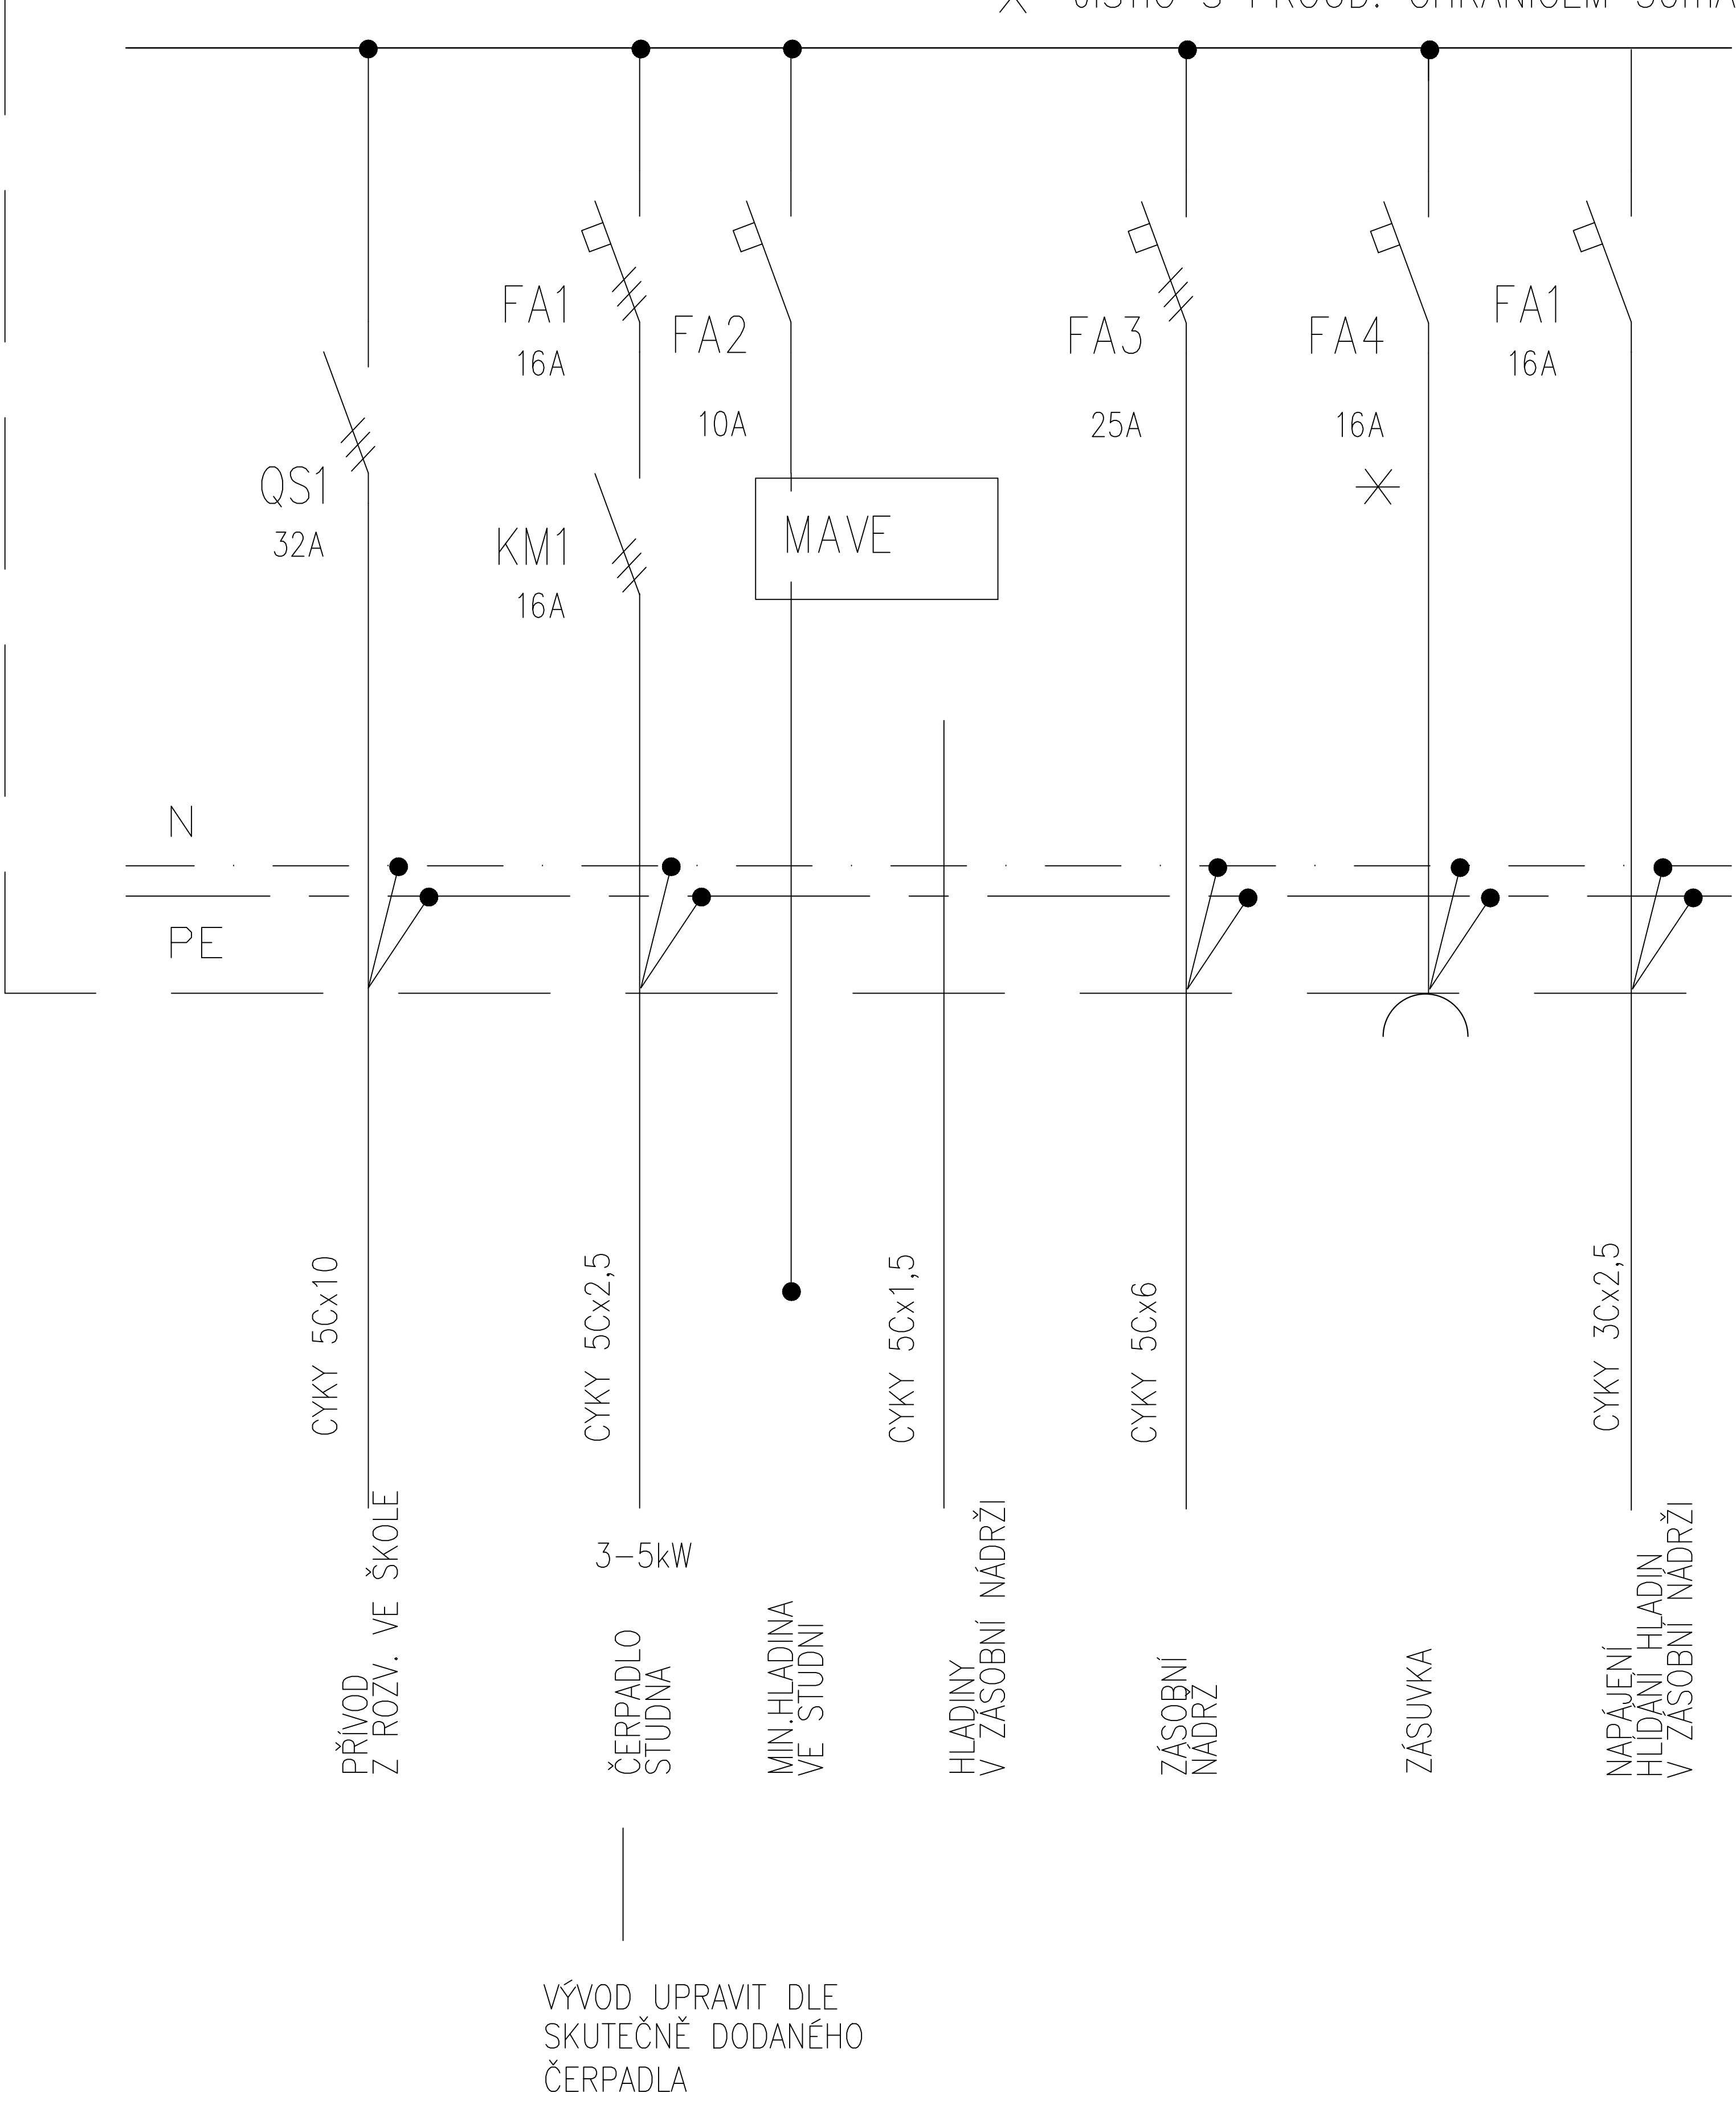

ZÁSObNÍ NÁDRŽ

3+N,PE stř, 50Hz, 230V, TN-S

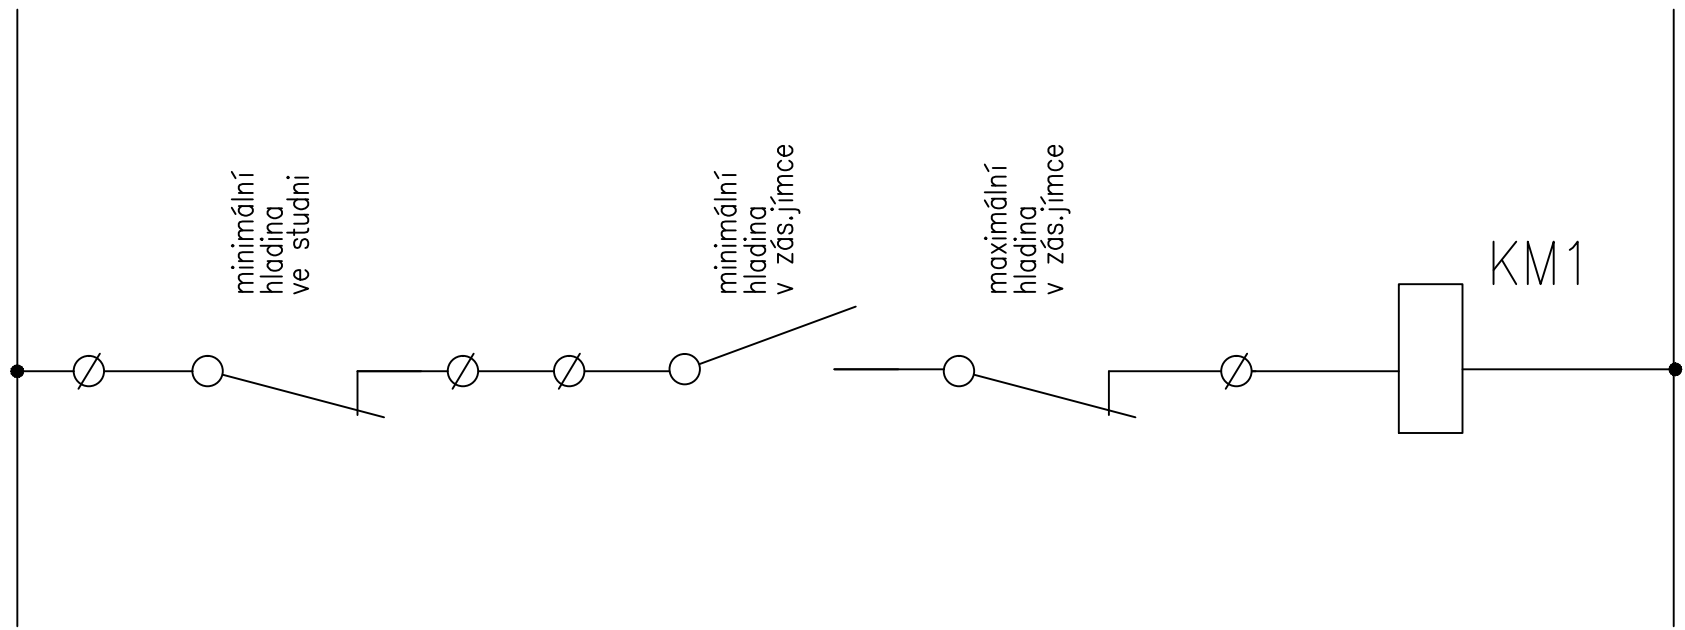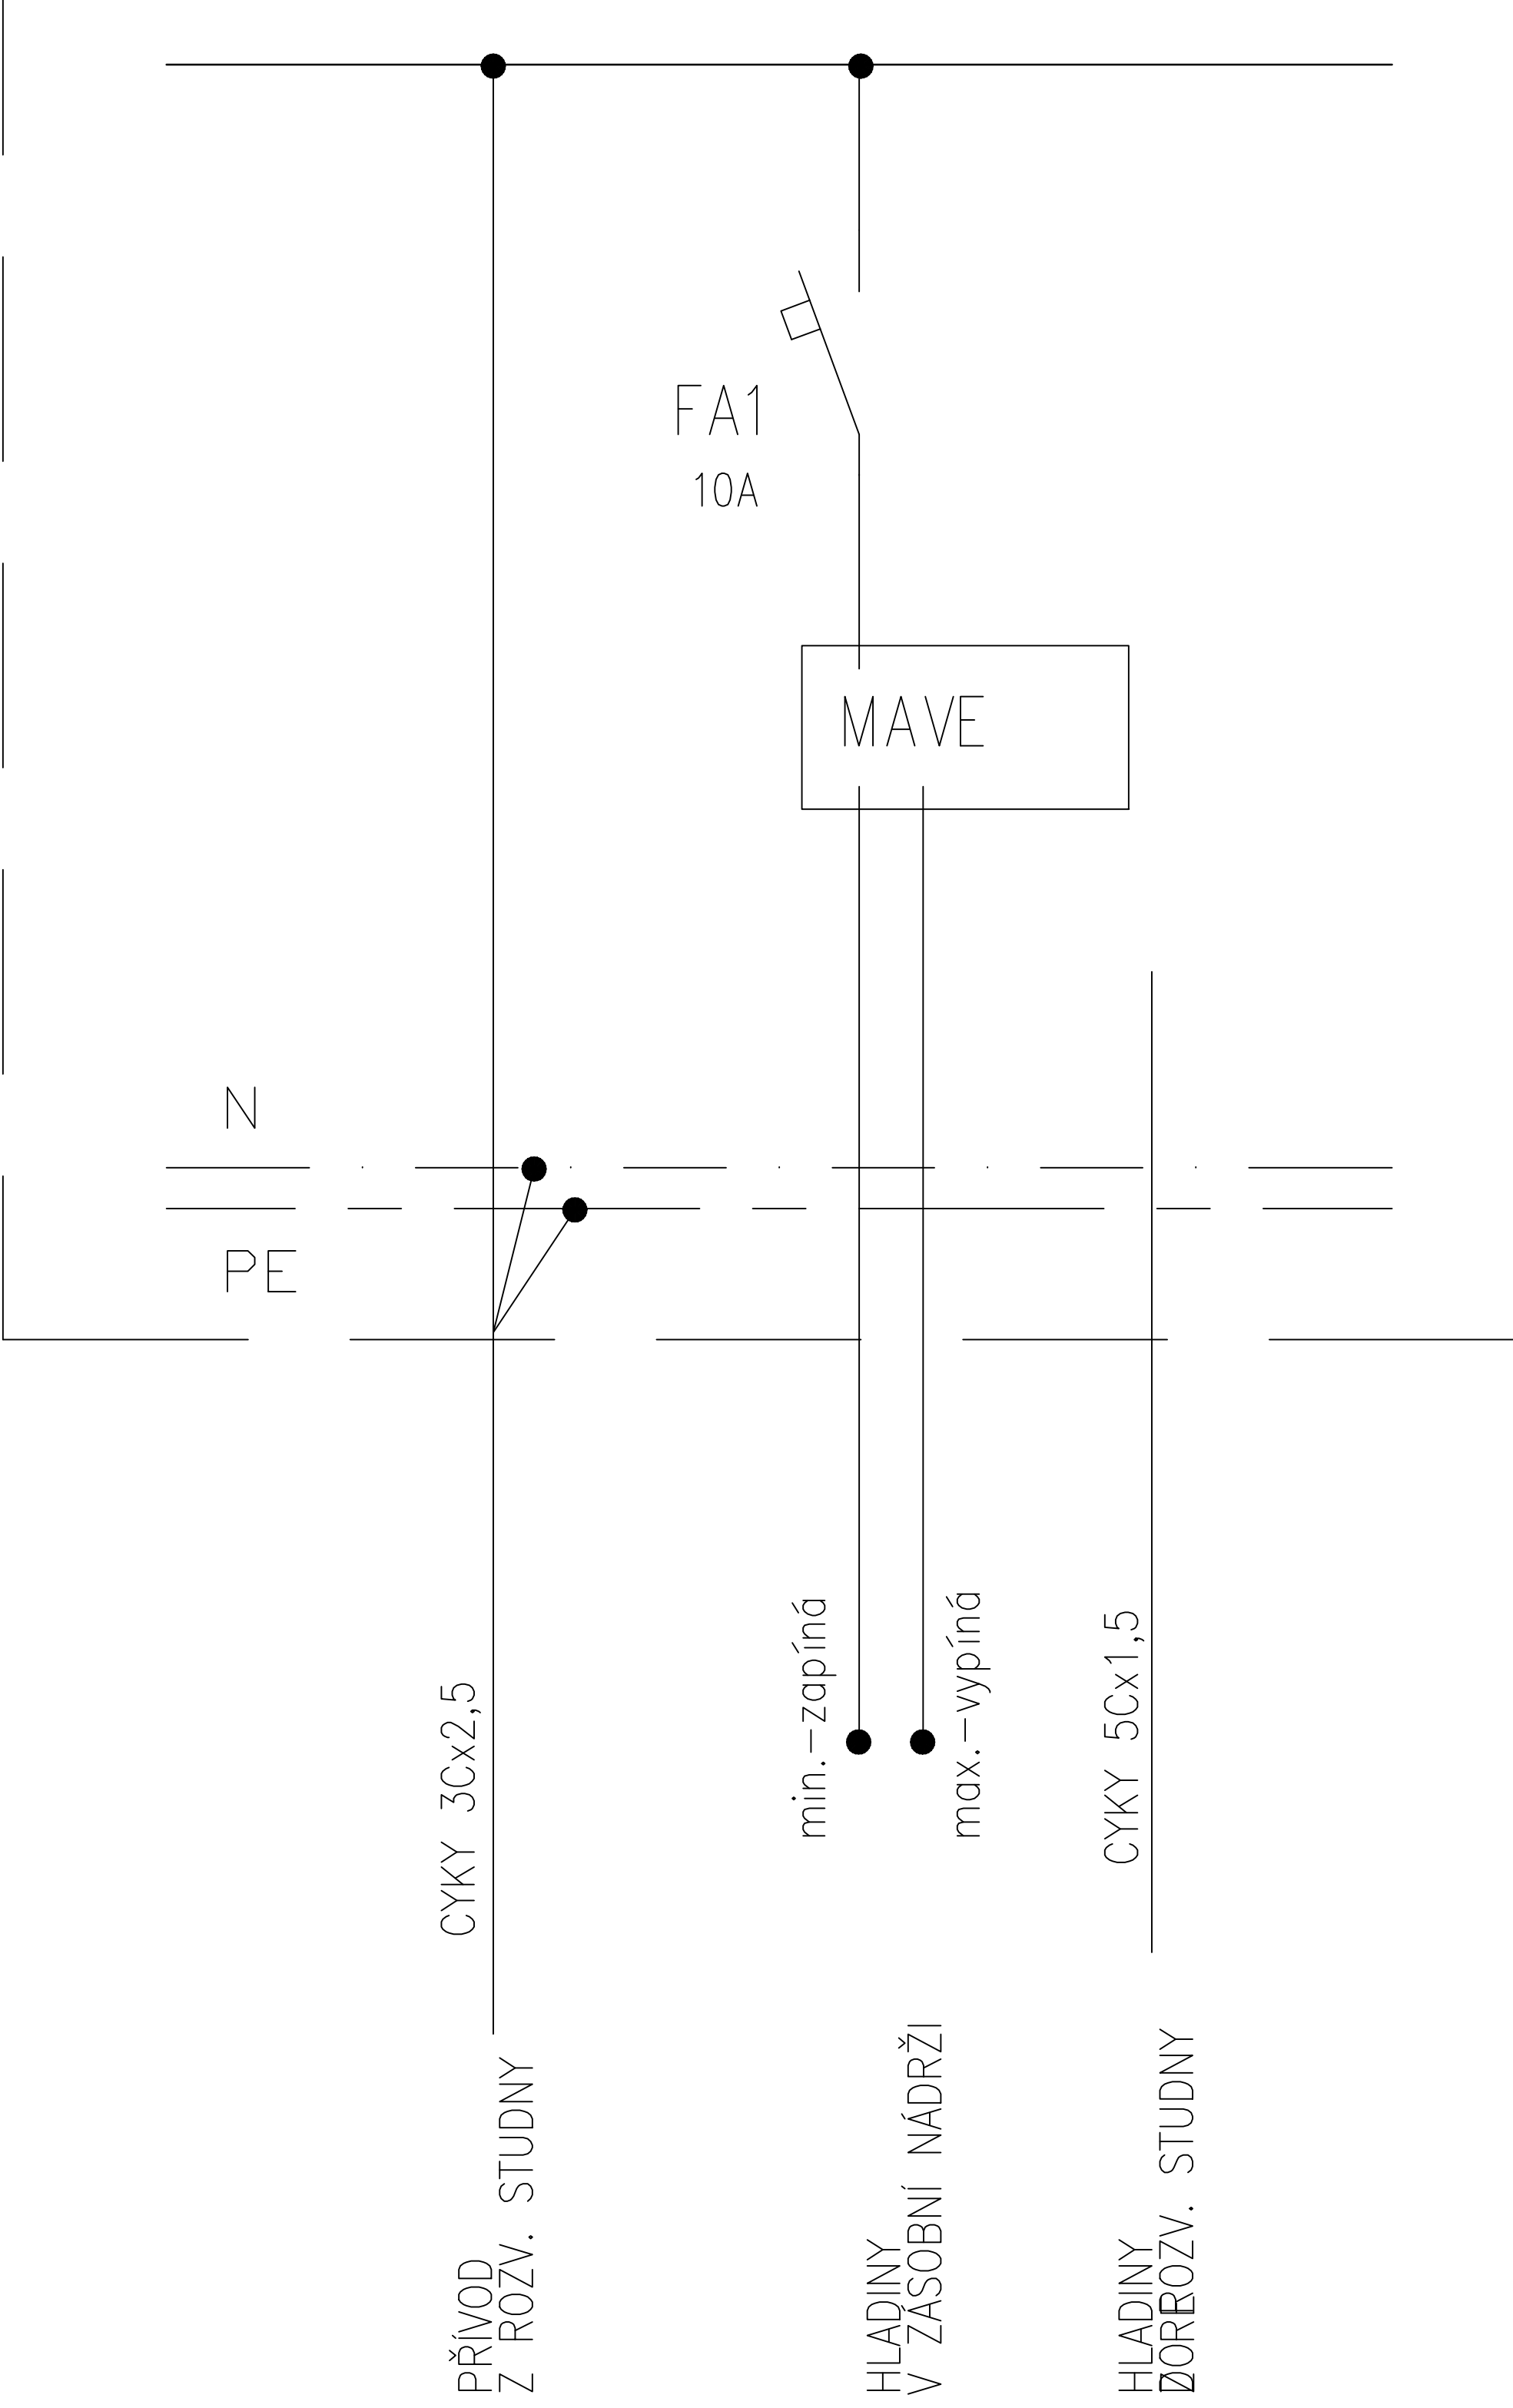

výzbroj: OEZ Letohrad
krytí: IP 53/20

Rozvodná soustava: 3 PE+N AC 50Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem:
základní – samočinným odpojením od zdroje, hlavním pospojováním
zvýšená – proudovým ochráničem a doplňujícím pospojováním

		ROZVADĚČ U STUDNY HLADINY V ZÁSObNÍ JÍMCE				
		MODERNIZACE SPOROVIŠTĚ NAD PARKEM				
ANITAS s.r.o. IČO:257 55 668 DIČ:CZ 257 55 668		Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO STAVBY: ppč.186, 190, 198/1 a v199/1 kú. Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:200	ZAK.ČÍSLO 66/15
				FORMÁT	A3	
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD : Mnichovio Hradiště KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DÚR+DSP	ČÍSLO PARÉ	
						DATUM
dokumentaci vypracoval: Michal Beneš		INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo nám. 1 295 21 Mnichovo Hradiště	ČÁST	EL		
			Č.VÝKRESU	E1		