


ULOŽENÍ POTRUBÍ POD TERÉNEM

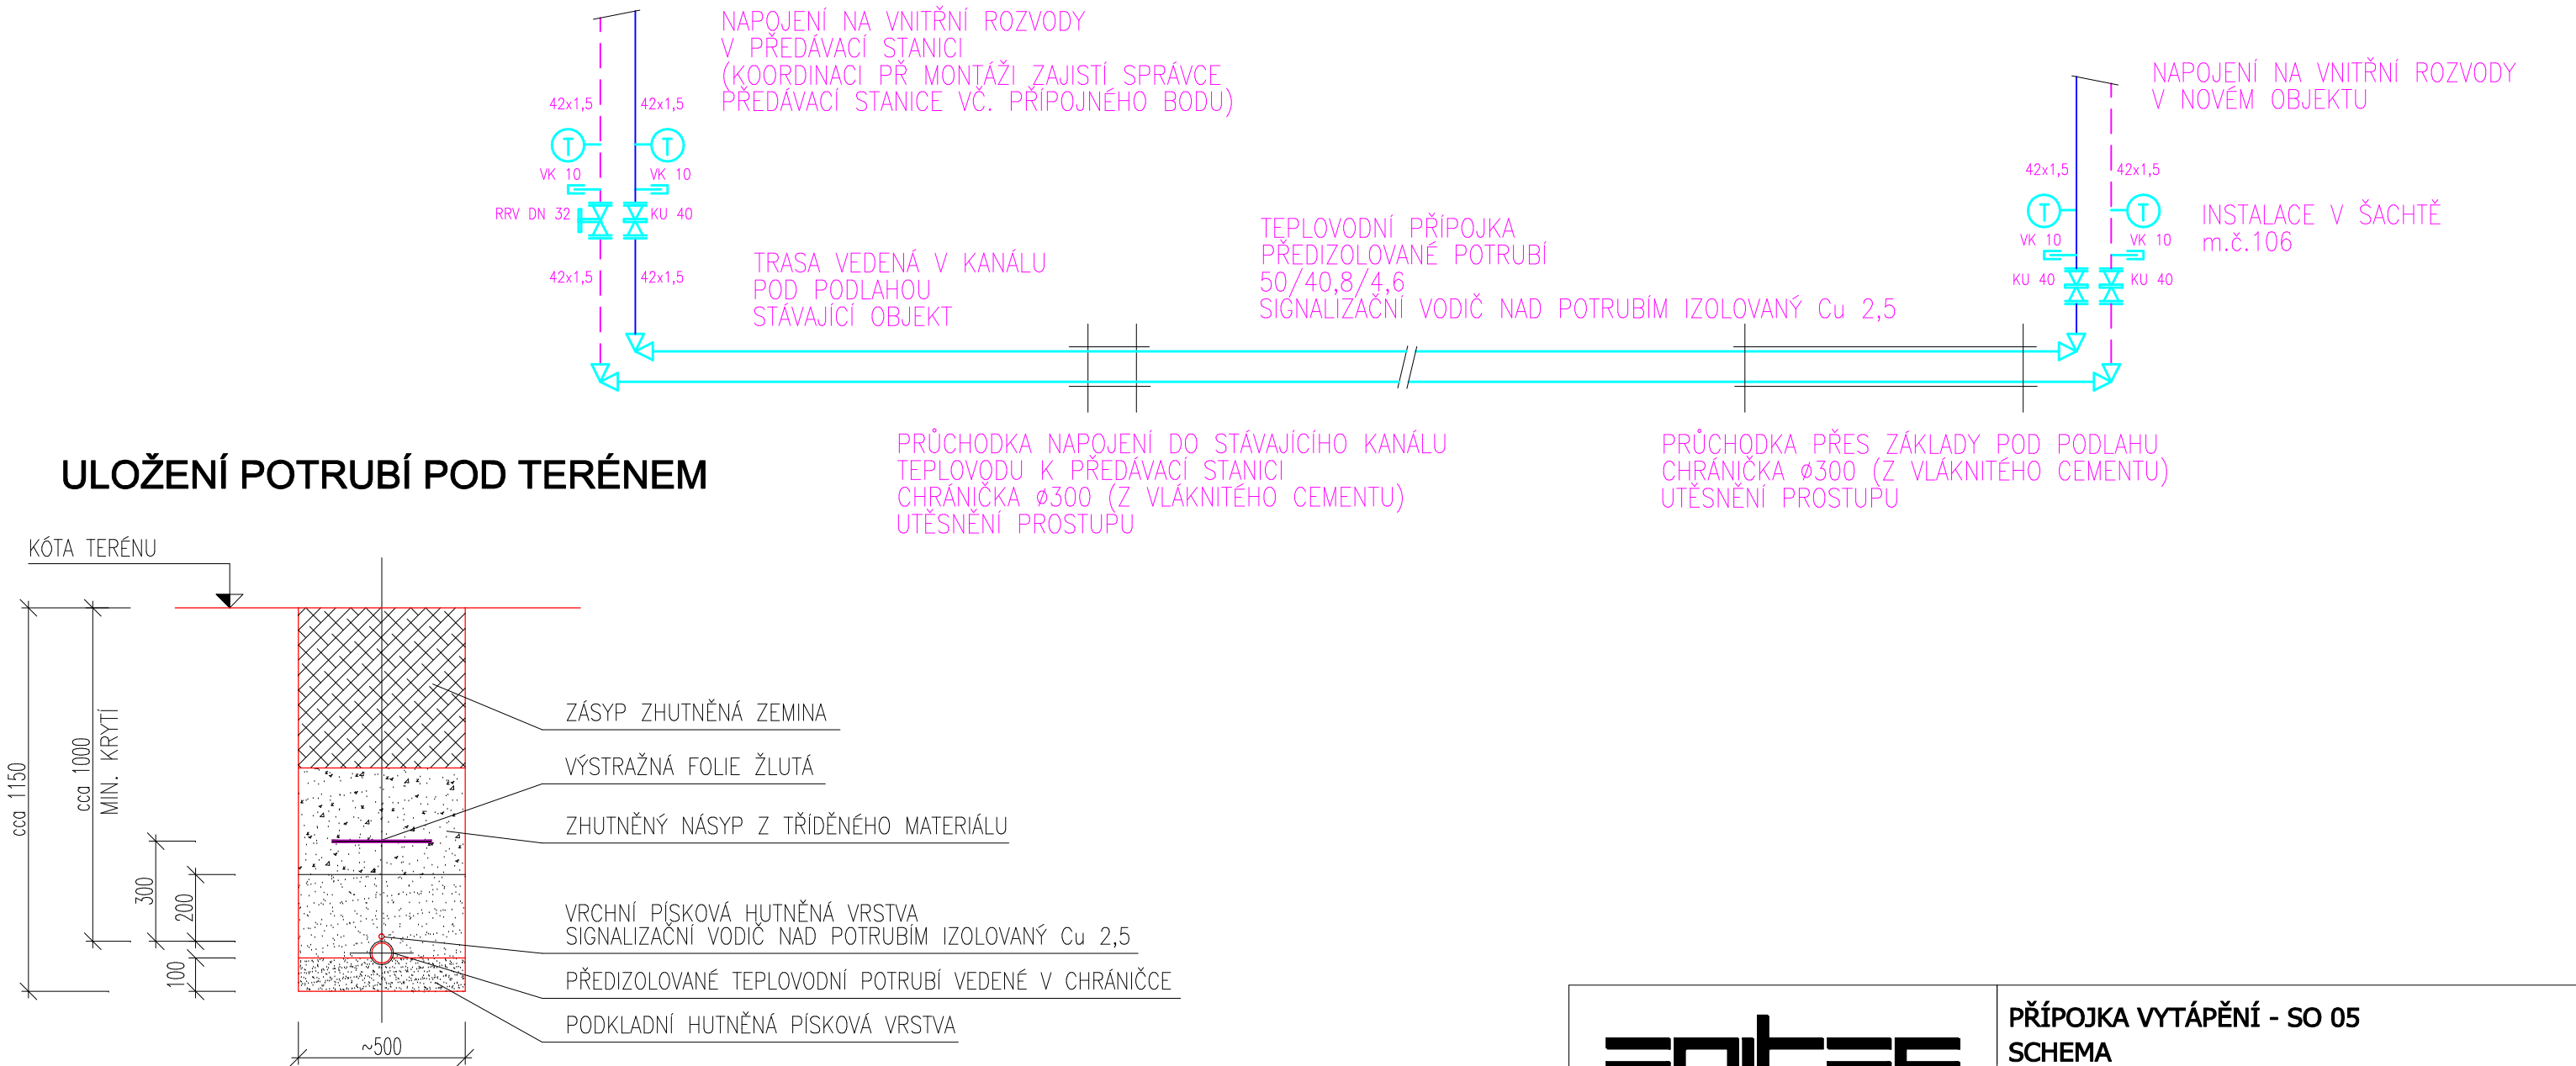

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ VE STAVBOU DOTČENÉM ÚZEMÍ NA TERÉNU!
MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ, NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A PŘI KŘÍŽENÍ
OD OSTATNÍCH VEDENÍ POD TERÉNEM
PODLE POTŘEBY ČSN A PODLE POTŘEBY PTEPLOVOD OPATŘIT DODATEČNÝM OCHRANNÝM POTRUBÍM

<div>anitas</div> <div>projekční atelier</div>		PŘÍPOJKA VYTÁPĚNÍ - SO 05 SCHEMA				
		PAVILÓN MŠ - ULICE JASELSKÁ MNICHOVO HRADIŠTĚ				
ANITAS s.r.o. IČO:257 55 668 DIČ:CZ 257 55 668	Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO STAVBY: MNICHOVO HRADIŠTĚ	MĚŘÍTKO	1:100	ZAK.ČÍSLO	
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště Středočeský	FORMÁT		ČÍSLO PARÉ	
zodpovědný projektant: Ing. E.Kadlec		INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo nám. 1 295 01 Mnichovo Hradiště	ÚČEL	DPS		
dokumentaci vypracoval: Ing. E.Kadlec			DATUM	II/17		
			ČÁST	D.1.4.d		
			Č.VÝKRESU	03		