

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ


*STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU
VE 2.NP BUDOVY PRO
POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY*

anitas
projekční atelier


Schéma rozvaděče R-K

Část: D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

ANITAS s.r.o.	Turnovská 21	MÍSTO ST.: parc. č. 1631	MĚŘÍTKO	-	ZAK. ČÍSLO
IČO: 257 55 668	295 01 Mnichovo Hradiště	v KÚ Mnichovo Hradiště			71/24
DIČ: CZ 257 55 668	tel./fax.: 326 774 215	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	FORMÁT	3x4	ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant:		KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DÚR+DSP	
Ing. Tomáš Rakouský		INVESTOR:	DATUM	12/24	
dokumentaci vypracoval:		Město Mnichovo Hradiště	Č. VÝKRESU	301	
Martin Garnek		Masarykovo náměstí 1			
		295 01 Mnichovo Hradiště			

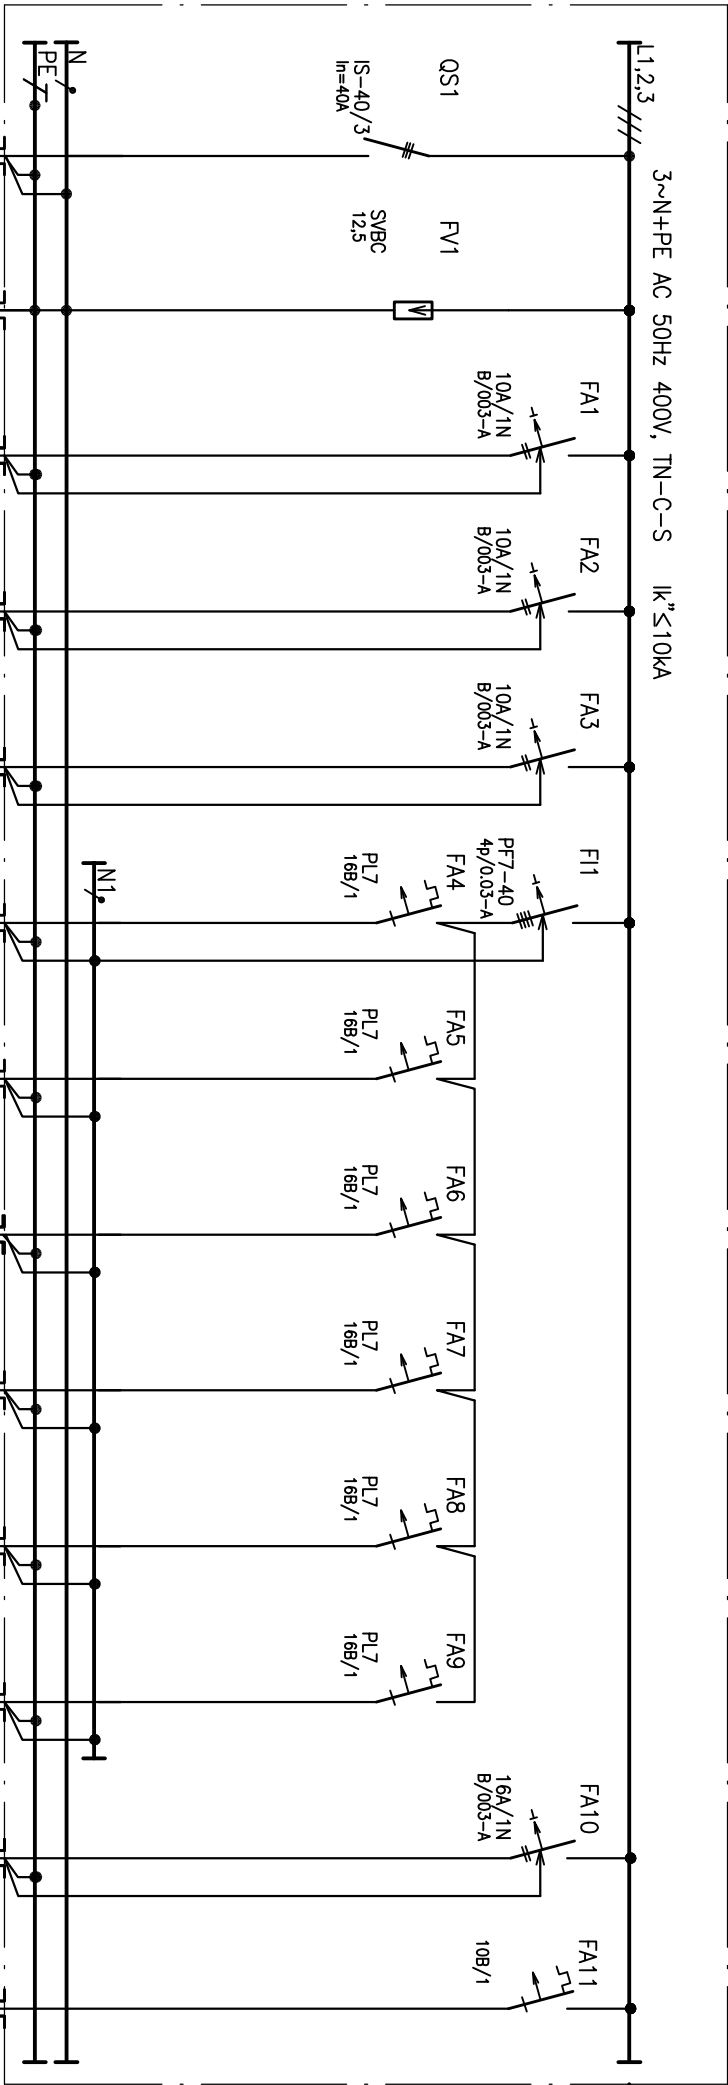

Č.YVODU:	0.1.	R-K	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1
NAZEV ZAR:	PRIVOD	HOP/MET	OSVETLENÍ	OSVETLENÍ	OSVETLENÍ	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKA (PRŮTOKAČ)	VÝVOD P+P	PLYNOVÝ KOTEL
UKONČENÍ:	R2	HOP	1.1-1.7	2.1-2.8	3.1-3.3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	PROJEKT+PLATNO	KOTEL
TP KABELU:	CKKH-R-J 5x10	CYA 10	CKKH-R-J 3x1.5	CKKH-R-J 3x1.5	CKKH-R-J 3x1.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x2.5	CKKH-R-J 3x1.5
OZN KABELU:	WL-R-K		WL-SV1	WL-SV2	WL-SV3	WL-Z1	WL-Z2	WL-Z3	WL-Z4	WL-Z5	WL-Z6	WL-V7	WL-12
Pt/Ps [kW]:	-		0.3	0.5	0.15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.3
DĚLKA [m]:	-		2.02-2.04	2.05-2.08	2.09	2.02-2.08	2.08	2.08	2.08	2.09	2.03	2.08	1.04
UMÍSTĚNÍ:	1.NP												

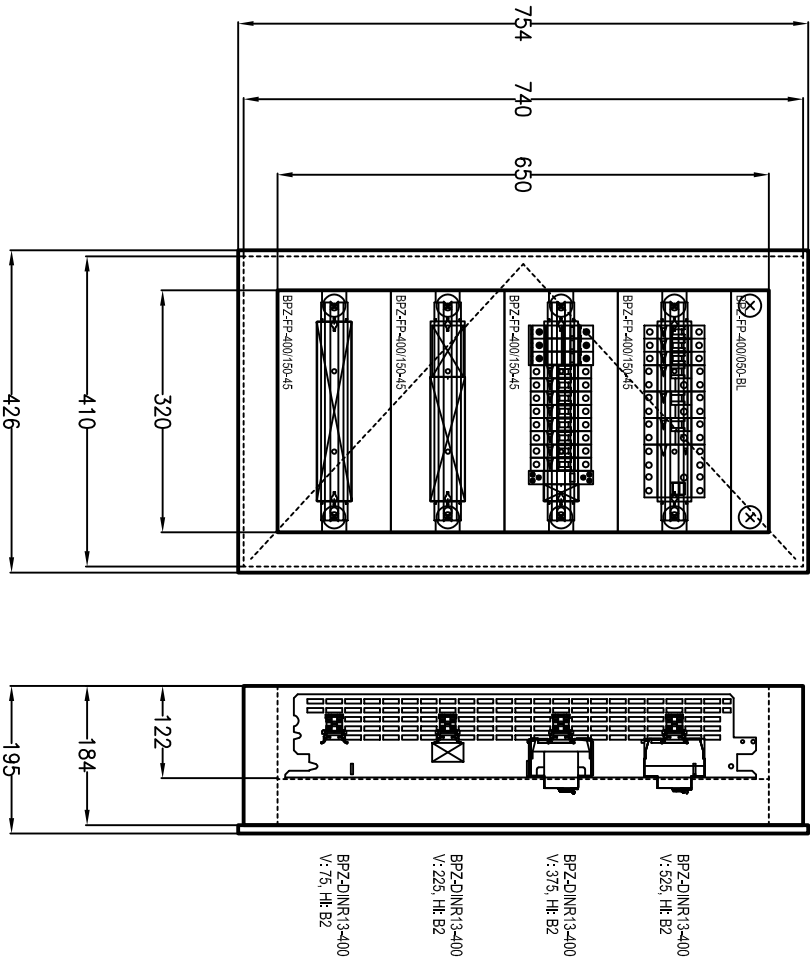

Rozvaděč:
Jmenovité napětí:
Položka:
Stupeň krytí:
Mechanická odolnost:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:
Vnitřní členění:
Konstrukce:
Konstrukce:

XEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí 415V AC, Jmenovité izolační napětí 415V AC. Třída ochrany I.
POD omítkou (2-dílný systém)
IP40
IK07
E12, 30, DP1-S200/5a
Plechové plné s 1-podovým otočným zámkem, jednokřídlé
426 x 754 x 195 (Šířka x Výška x Hloubka)
320 x 650 (Šířka x Výška)
410 x 740 x 184 (Šířka x Výška x Hloubka)
Zádný
Jeden rám šířky 320mm
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrů van) 4 (modulů 52).