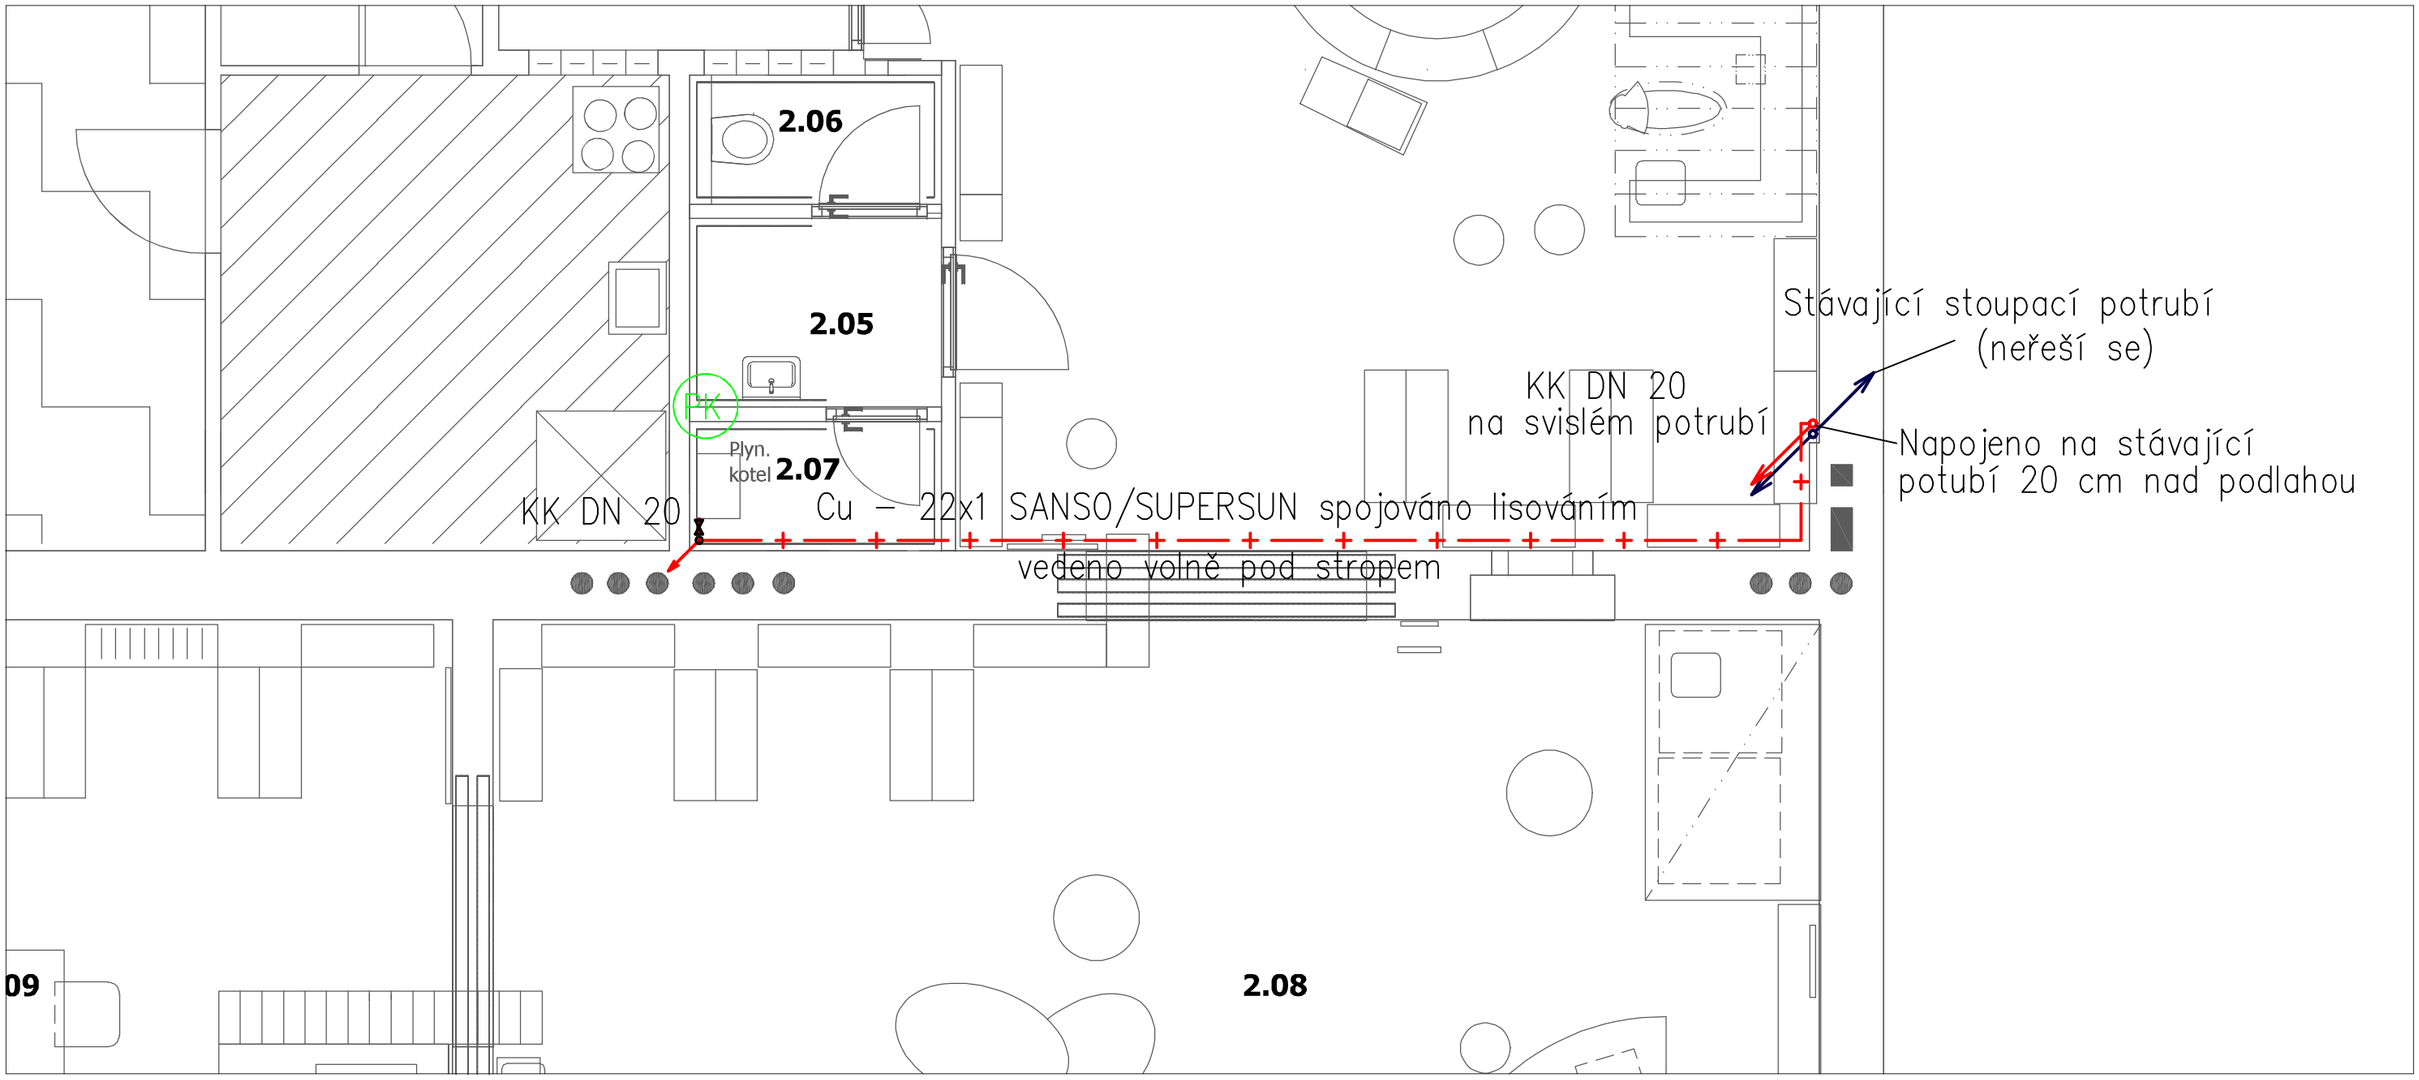

Legenda

- Vnitřní rozvod plynu (nový) Cu 22x1
- Vnitřní rozvod plynu stávající
- Stoupací potrubí
- KK — Kulový kohout

PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL
VÝKON cca 10–12 kW, s.p. 1,4 m3/hod
ODKOUŘENÍ NAD STŘECHU (ø80/110 dle tipu kotle)
EKOLOGICKÉ ZATŘÍDĚNÍ NOx6
V PROVEDENÍ ,,TURBO,,
UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ ,,C,, DLE TPG 70401
SOUČÁSTÍ KOTLE POJISTNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY VČETNĚ SYSTÉMU MaR
NAPOJENÍ NA OS VYTÁPĚNÍ PROVEDENO DLE MONÁŽNÍHO NÁVODU PLYNOVÉHO KOTLE
TRASA ODKOUŘENÍ ZAMĚŘENA PŘI REALIZACI DLE STAV. PROSTUPU
(BEZ NAPOJENÍ NA OHŘEV TUV)

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU NUTNÉM PRO POVOLENÍ STAVBY.
NESLOUŽÍ JAKO PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY!
PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNY KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM OBJÍMKAMI DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- POLOHA INSTALACÍ V PŮDORYSECH A ŘEZECH JE POUZE ORIENTAČNÍ, POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- KONEČNÉ DRUHY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU VYBRÁNY VE SPOLUPRÁCI INVESTOR–MONTÁŽNÍ FIRMA

Ing. TOMÁŠ RAKOUSKÝ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 0004383

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

anitas

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU VE 2.NP BUDOVY PRO POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

D.1.4.1. - ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

ANITAS s.r.o.
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668
Turnovská 21
295 01 Mnichovo Hradiště
tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:
Ing. Tomáš Rakouský

dokumentaci vypracoval:
Jakub Rakoluský

MÍSTO ST.: parc. č. 1631
K.Ú.: Mnichovo Hradiště

STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště
KRAJ: Středočeský

INVESTOR:
Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
29501 Mnichovo Hradiště

MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO	71/24
FORMÁT	A3	Č. PARÉ	
ÚČEL	DSP		
DATUM	06/24		
Č.VÝKRESU	P1		