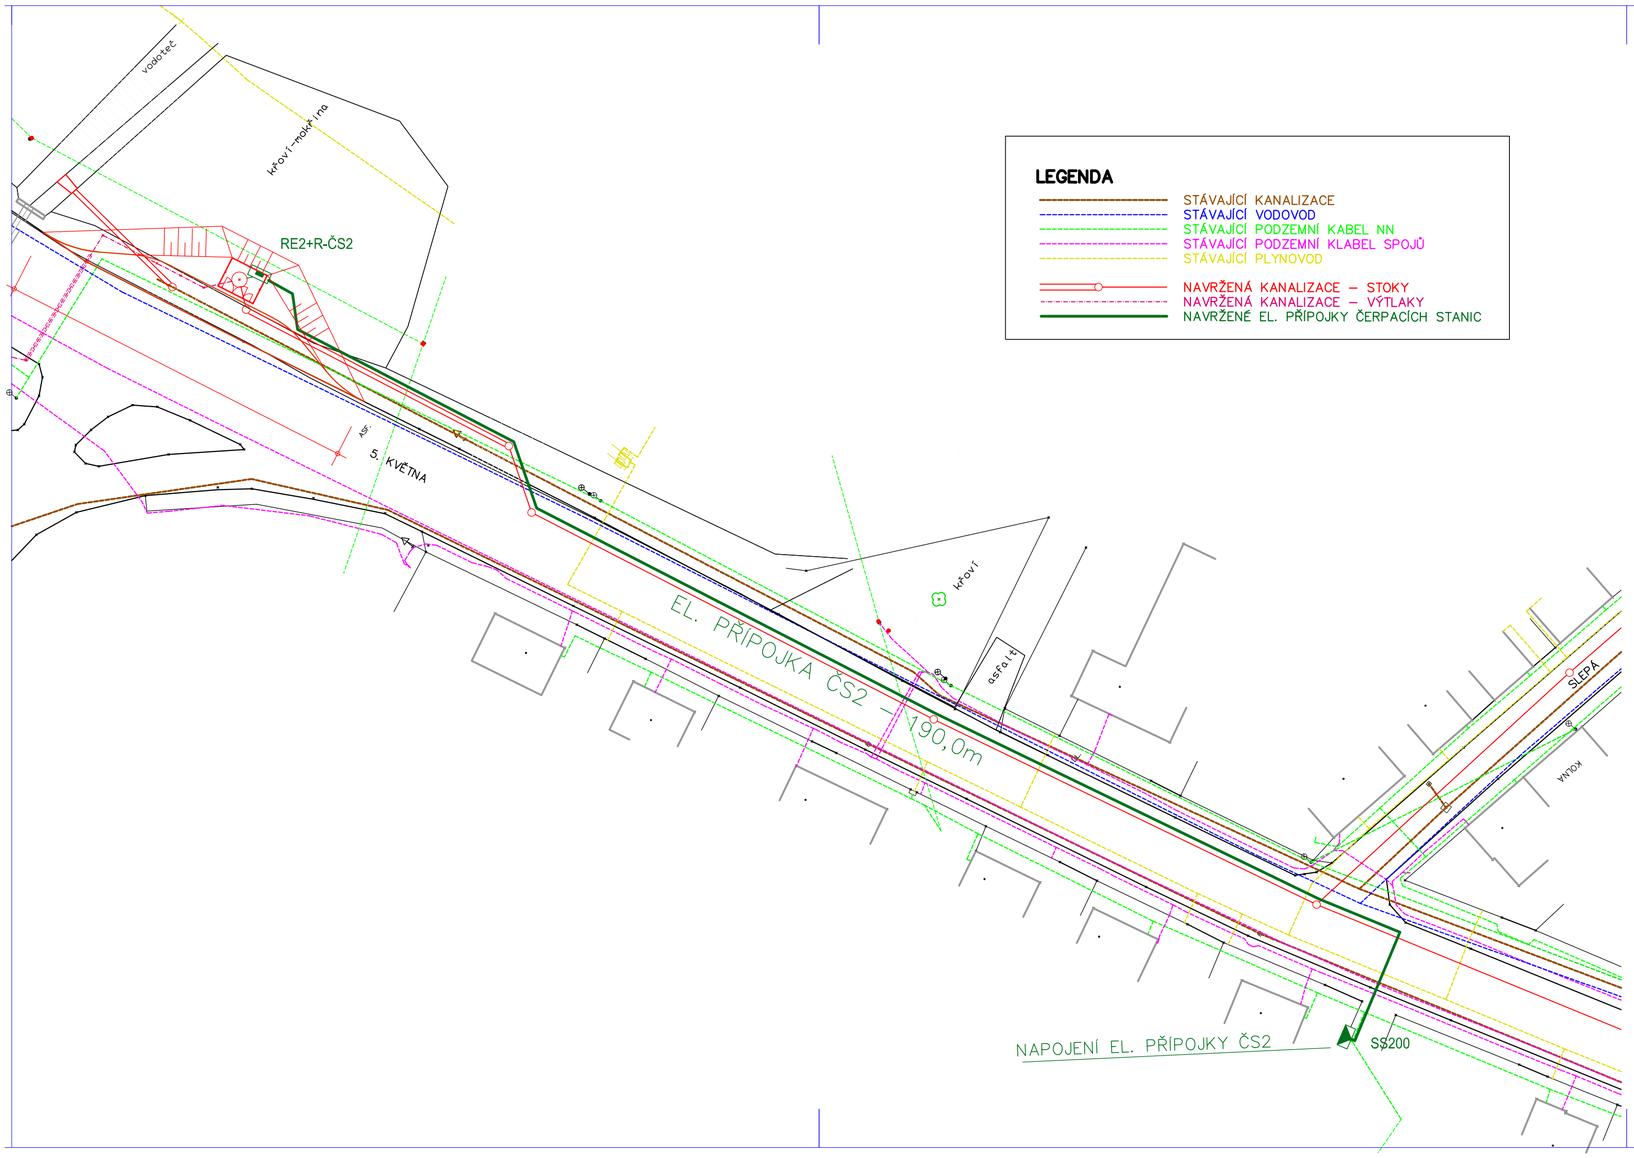

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KLABEL SPOJŮ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- NAVRŽENÁ KANALIZACE – STOKY
- NAVRŽENÁ KANALIZACE – VÝTLAKY
- NAVRŽENÉ EL. PŘÍPOJKY ČERPACÍCH STANIC

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM 1:20



LEGENDA

- skladba zpevněné plochy
- výkopový materiál
- NN kabel NN
- zemnící pásek
- výstražná folie PVC - červená

- přípojka NN - kabel AYKY-J v chráničce v zemi - cca 190m
- 5ohm uzemnění - pásek FeZn 30x4 - max 50m
- SS200 stávající kabelová skříň SS200 - NAPOJOVACÍ BOD
- RE2 elektroměrový rozvaděč s přípojkovou skříní pro ČS2 (25B/3)

  elektroměrový rozvaděč umístěn ve zděném pilíři společně s R-ČS2 u čerpací stanice ČS2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PŘED DOTYKEM	- ŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ
VNĚJŠÍ VLIVY (332000-3)	- AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2
CHARAKTER PROSTORU	- NEBEZPEČNÝ (DLE ZMĚNY 2)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM	- ZÁKLADNÍ

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

V ZÁJMOVÉM PROSTORU SE MOHOU NACHÁZET NEZAKRESLENÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE